


0016202000001 JS KFR-VENTIL, MUFFENANSCHLUSS

Produktabbildung



Masszeichnung

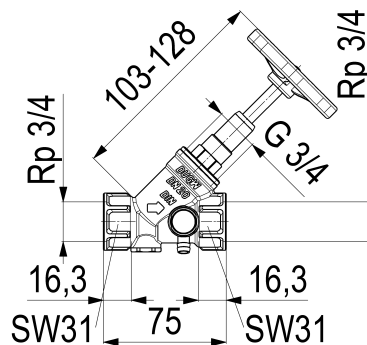

Produktbeschreibung

KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 steigende Spindel
 DN 20
 Anschluss Rp 3/4
 DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32

Ausschreibungstext

0016202000001
 Schlösser KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Anschlussart Innengewinde
 Anschluss Rp 3/4
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell

VPE: 10


GTIN: 4044997116869

SCIP: 02a7f0d4-6dcc-46d8-ad45-fd0c77dfbda7



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

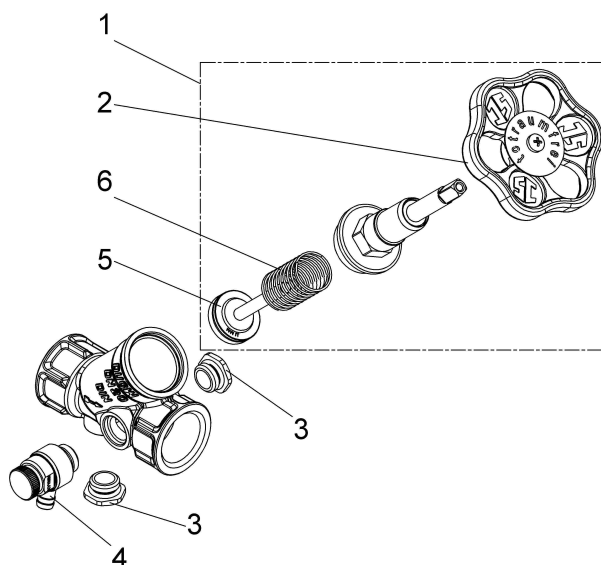

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018192000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
05	JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL	0018192000004
06	JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL	0018192000235

DA15992000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15992000001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002

Durchflussdiagramm

